


DIREKTE ANLÆG UDEN OPBLANDING

28.09.06

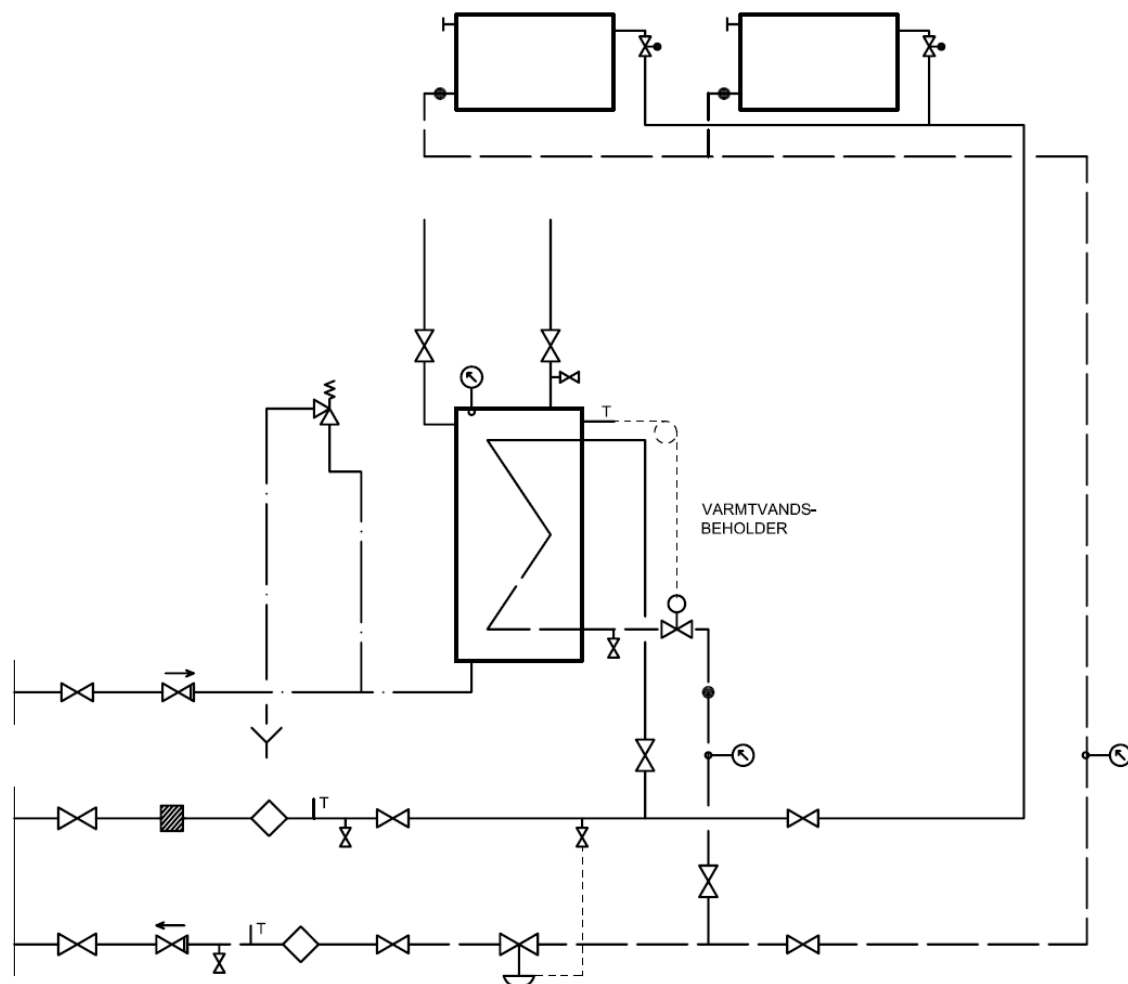

	FJV VÆRKETS HOVEDHANER		KONTRAVENTIL
	TERMOMETER		UDLUFTNING PÅ RADIATOR
	MÅLER PÅ FREM- OG RETURLØB ml/n, 100mm LIGE RØR FØR INDLØB I MÅLER		NÅLEVENTIL
	AFSPÆRRINGSVENTIL		TILSLUTNING FOR TEMP.FØLER
	TERMOSTATISK VENTIL MED FJERNFØLER		SIKKERHEDSVENTIL
	SNAVSSAMLER		RADITRIM A
	TRYKDIFFERENSREGULATOR		FJERNVARME FREM
	TERMOSTATISK RADIATORVENTIL		FJERNVARME RETUR
	AFTAPNINGSHANE		KOLDT BRUGSVAND
	GULVAFLØB		VARMT BRUGSVAND
			CIRKULATION