


Brædstrup Fjernvarme A.M.B.A.

Fjernvarmedeklaration 2025


Data fra 2025

Energi brugt per leveret varme: 0,55


Vedvarende energi

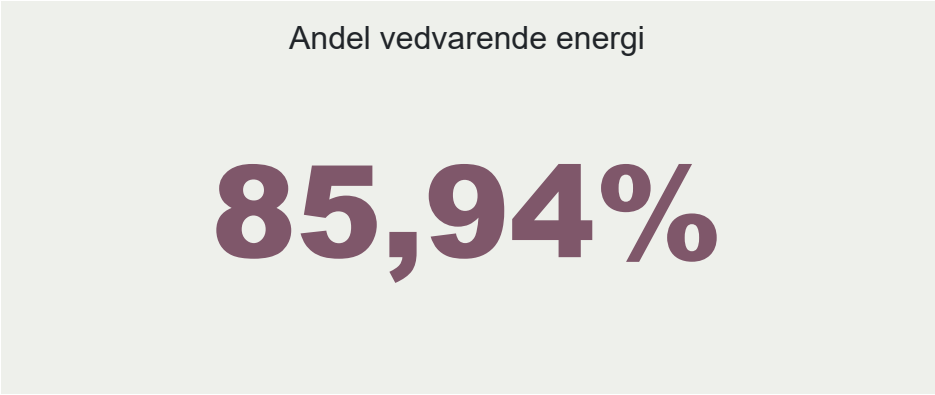

Rangering - CO₂ udledning

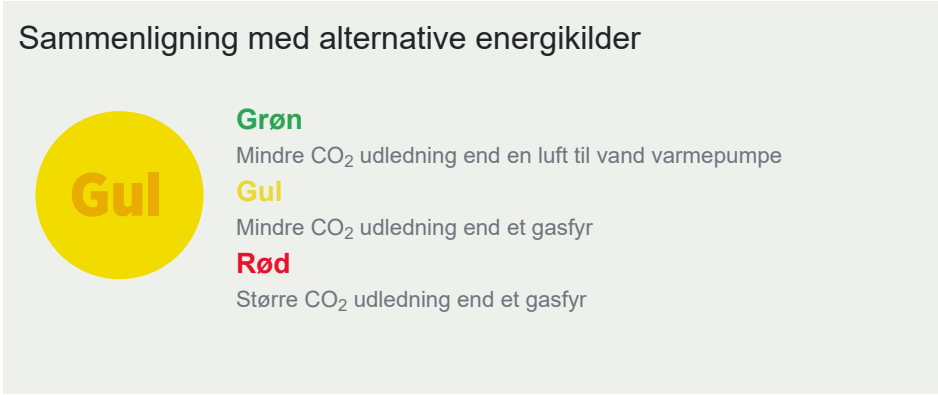

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

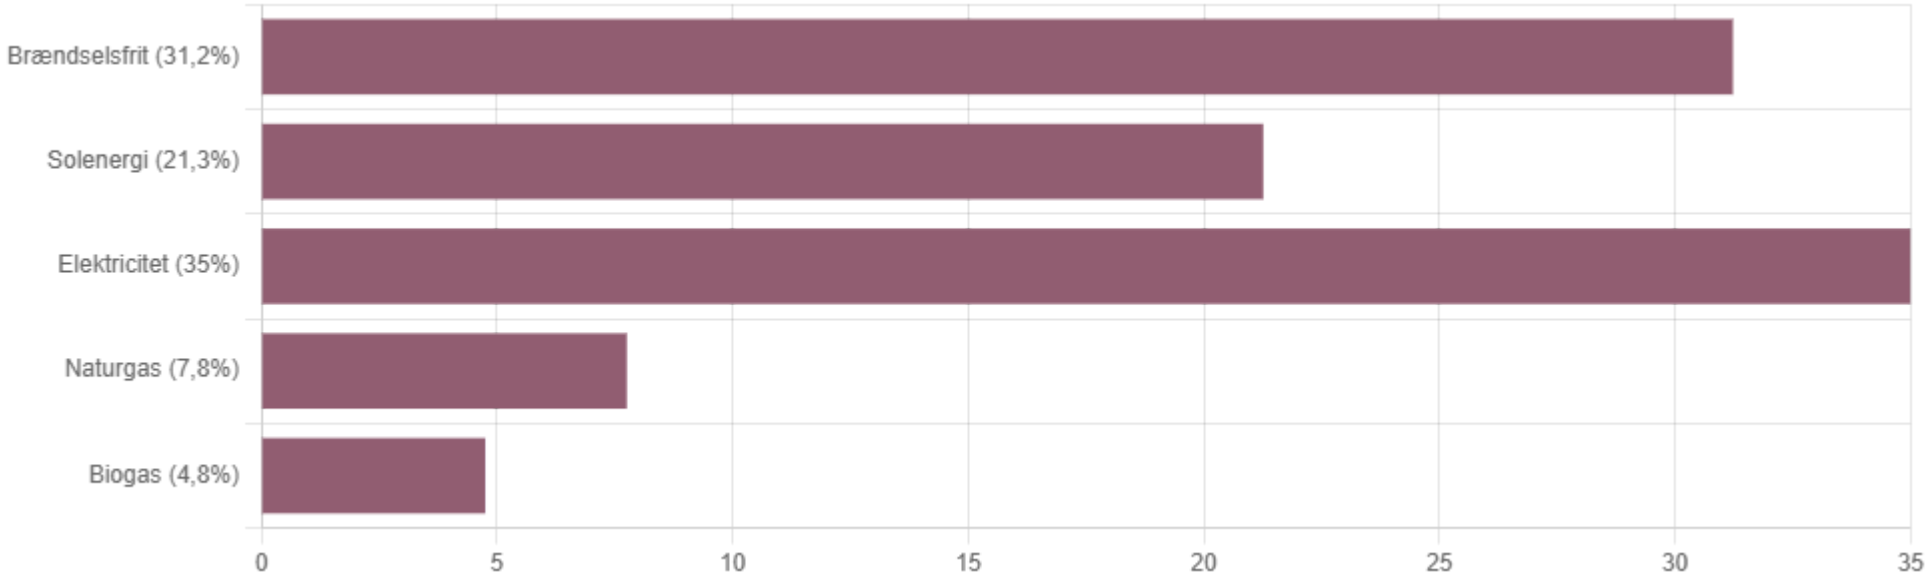

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	14,4	kg/GJ	51,9	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	41,0	g/GJ	147,6	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	0,2	g/GJ	0,7	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	15,6	kg/GJ	56,2	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	2,6	g/GJ	9,4	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	28,4	g/GJ	102,2	mg/kWh
CO (Kulilte)	17,5	g/GJ	63,0	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	9,4	g/GJ	33,8	mg/kWh
Partikler (TSP)	1,3	g/GJ	4,7	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Brædstrup Fjernvarme A.M.B.A.
CVR: 64728210
Fjernvarmevej 2 | 8740 Brædstrup
+45 75 75 33 00 | jim@braedstrup-fjernvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.