


Brædstrup Fjernvarme A.M.B.A.


Fjernvarmedeklaration 2024

Data fra 2024


Vedvarende energi

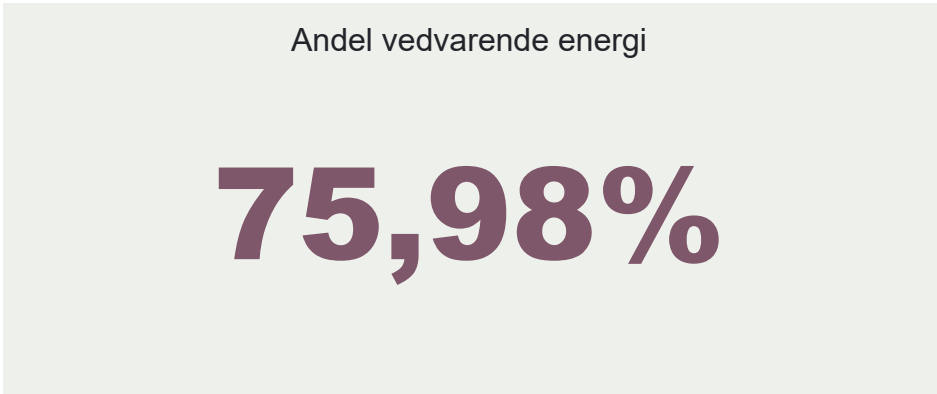

Rangering - CO₂ udledning

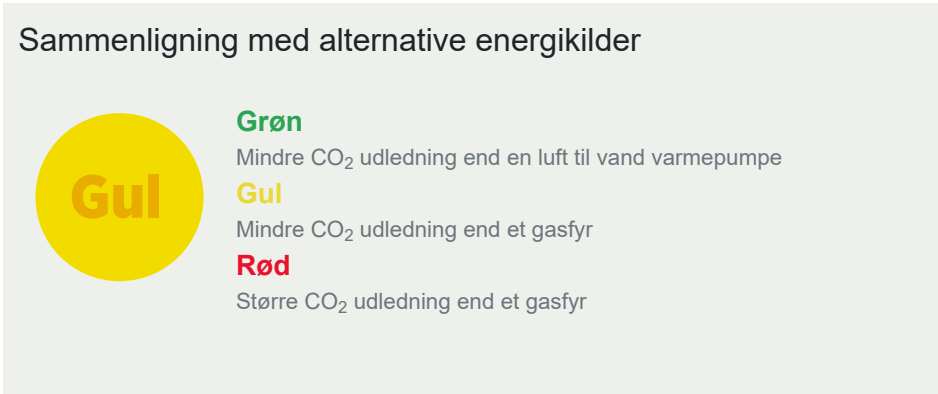

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

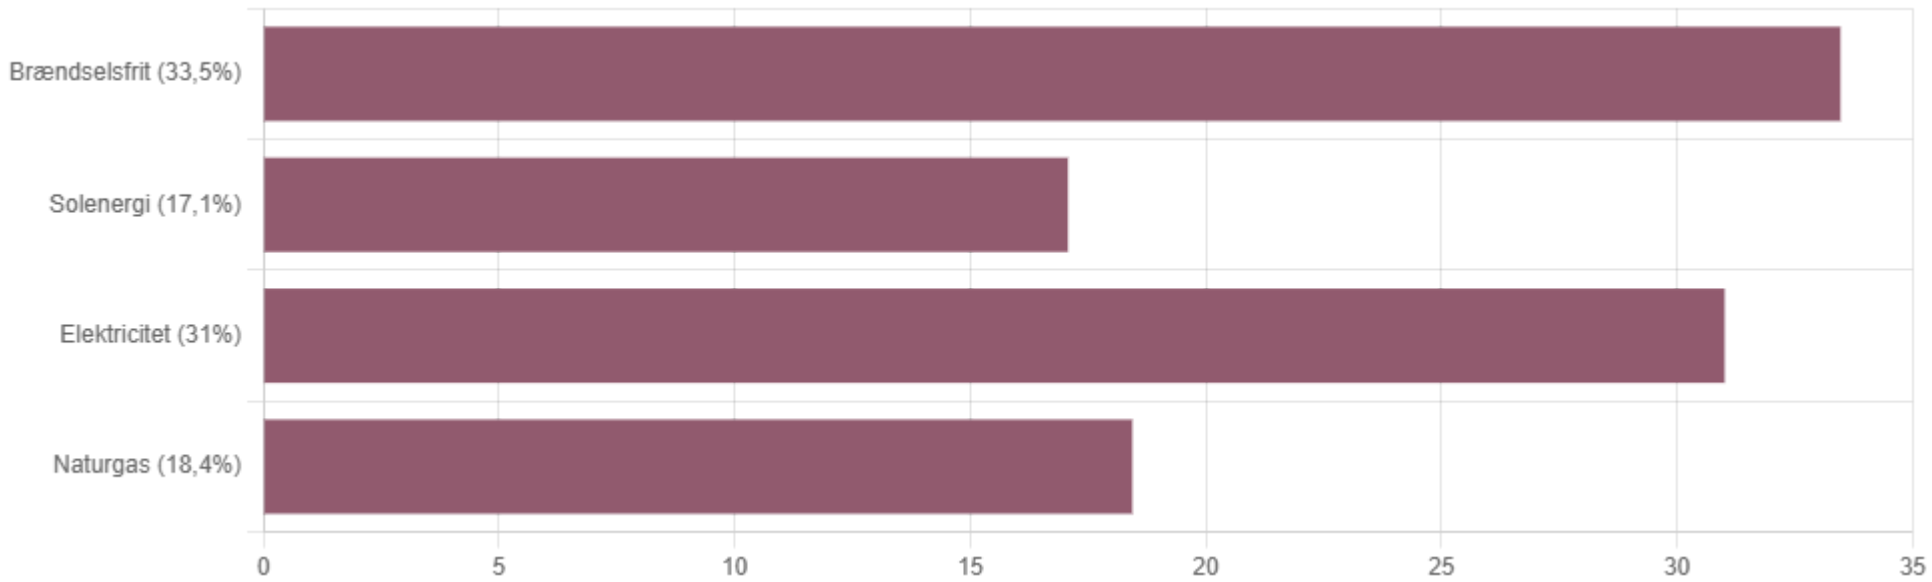

Miljødekларation

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	23,8	kg/GJ	85,8	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	28,5	g/GJ	102,6	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	0,3	g/GJ	1,1	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	24,7	kg/GJ	88,9	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	2,3	g/GJ	8,3	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	26,4	g/GJ	95,0	mg/kWh
CO (Kulilte)	16,9	g/GJ	60,8	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	6,9	g/GJ	24,8	mg/kWh
Partikler (TSP)	1,2	g/GJ	4,3	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Brædstrup Fjernvarme A.M.B.A.
CVR: 64728210
Fjernvarmevej 2 | 8740 Brædstrup
+45 75 75 33 00 | jim@braedstrup-fjernvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.